

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 38/ _____**

Симферопольский с.о.
Место составления

13.03.2024 г.
Время 16:5

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 38 от 05.03.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Жолдин Ерлан Жанбекович - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района ДЧС Акмолинской области

ШАРИПОВ БАКЫТЖАН АСЛАНОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района
МУКИШЕВ ДАУРЕНБЕК РАХМЕТОЛЛАЕВИЧ - Старший инженер ОЧС Зерендинского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Жолдыбай отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Жолдыбай отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, ЗЕРЕНДИНСКИЙ, Жолдыбай, Мектеп (УЛИЦА), 13.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 12.03.2024 - 13.03.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены
нарушение выявлены.

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Жолдыбай отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Отсутствует у дежурного персонала электрические фонари на случай отключения электроэнергии. Основание: п.13 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55, п.10 Проверочный лист приложения 3 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	П. 10 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности;	
2	Отсутствует журнал тренировок (составляется произвольной форме) осуществляющий не реже 1 раза в полугодие практических тренировок. Основание: п.14 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55, п.11 Проверочный лист приложения 3 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности;	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	Не осуществляется осмотр молниезащитных устройств. Отсутствует журнал эксплуатации молниезащитных устройств с отметкой осмотра молниезащитных устройств не реже одного раза в год в предгрозовую сезон. Основание: п. 44, 45 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п. 32 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности;	П. 32 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	В коридоре школы соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей в распределительной коробке выполнены при помощи скруток. Основание: п. 80 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п. 84 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Старший инспектор МЧС ШБ-1 Шарипов Б.А

8. Сведения об ознакомлении или ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствующих при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказы от подписи

директор школы ШБ-1 Петринов А.Б.

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

не имеет

Приложение на « » листах

«13» 03 2024г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМЫСЫНЫҢ
ЗЕРЕНДІ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ
ЖОЛДЫБАЙ АЗЫЛЫНЫҢ НЕГІЗГІ ОРТА
МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
СЕЛА ЖОЛДЫБАЙ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ЗЕРЕНДИНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Начальнику ОЧС
Зерендинского района
подполковнику гражданской
защиты Жолдину Е.Ж.

На основании предписания №38 от 13.03.2024 года КГУ «Основная средняя школа села Жолдыбай отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области» сообщает, что в ходе плановой проверки по соблюдению норм, правил, технических регламентов и стандартов Республики Казахстан Акмолинской области пожарной безопасности на объектах КГУ «Основная средняя школа села Жолдыбай отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области» в период с 06.03. 2024 года по 01.04.2023 года все значительные, незначительные и грубые нарушения устранены в полном объеме.

Приложение прилагаем.

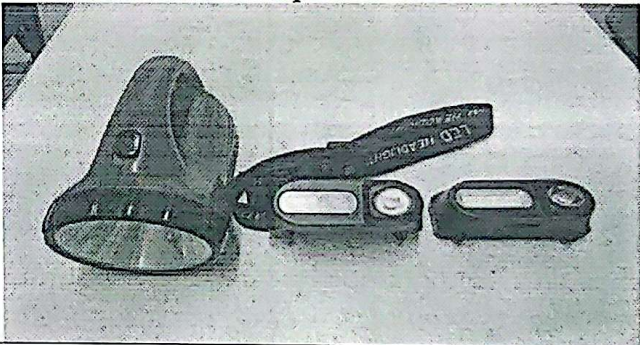
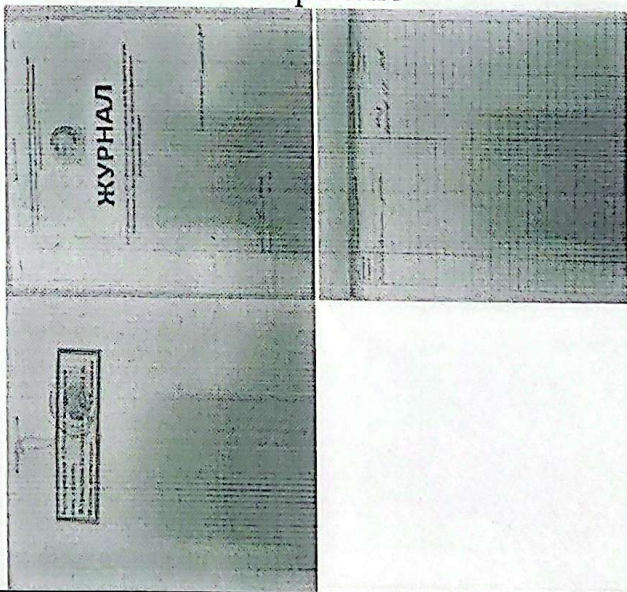
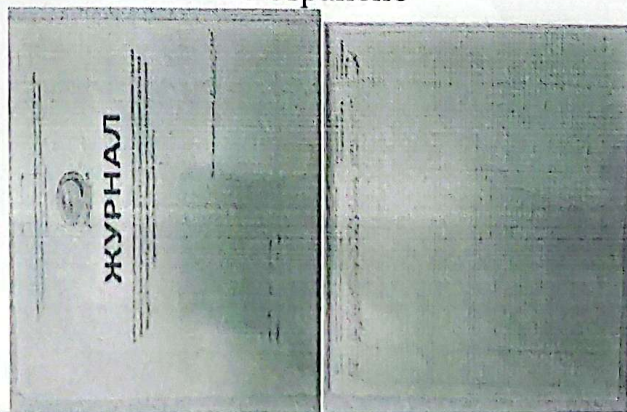
Директор школы:  Бекишов А.Б

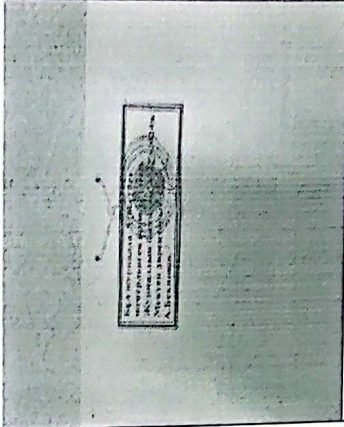
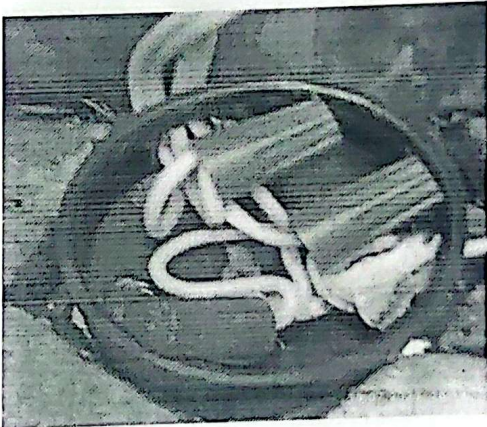
Жолдыбай ауылы,
Мектеп көшесі,13
Тел:8-716-32-51-5-23

село Жолдыбай
Улица Мектеп, 13
Тел:8-716-32-51-5-23

Отчет об устарении нарушений

В ответ на предписание об устранении выявленных нарушений № 38 от 13.03.2024 года направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений от 20.06.2024 года

№	Перечень выявленных нарушений	Отметка об исполнении
1	Приобрести для дежурного персонала электрические фонари на случай отключения электроэнергии. Основание: п.13 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022г.№55 .Срок устранения: 20.06.2024 г.	Устранено 
2	Завести журнал тренировок(составляется произвольной форме) осуществляющий не реже 1 раза в полугодие практических тренировок. Основание: п.14 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022г.№55 Срок устранения: 20.06.2024 г.	Устранено 
3	Произвести осмотр молниезащитных устройств не реже одного раза в год в предгрозовый сезон.Завести журнал эксплуатации молниезащитных устройств с осуществлением отметки осмотра молниезащитных устройств.Основание: п.44,45 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21.02.2022 года №55. Срок устранения: 20.06.2024 г.	Устранено 

		
4	В коридоре здания школы соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений произвести при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п.80 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022г.№55. Срок устранения: 20.06.2024 г.	Устранено 

Директор школы _____ Бекишов А.Б.
Завхоз школы _____ Иманбаев К.К.

