

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМЫСЫНЫҢ
ЗЕРЕНДІ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ
ЖОЛДЫБАЙ АУЫЛЫНЫҢ НЕГІЗГІ ОРТА
МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
СЕЛА ЖОЛДЫБАЙ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ЗЕРЕНДИНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Начальнику ОЧС
Зерендинского района
подполковнику гражданской
защиты Жолдину Е.Ж.

На основании предписания №38 от 13.03.2024 года КГУ «Основная средняя школа села Жолдыбай отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области» сообщает, что в ходе плановой проверки по соблюдению норм, правил, технических регламентов и стандартов Республики Казахстан Акмолинской области пожарной безопасности на объектах КГУ «Основная средняя школа села Жолдыбай отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области» в период с 06.03.2024 года по 01.04.2024 года все значительные, незначительные и грубые нарушения устранены в полном объеме.

Приложение прилагаем.

Директор школы:  А.Бекишов



Қабдыраша:
Зеренді ТКБ
бас мекемесі
оқу-тәрбиә бөлімі
Жолдыбай орта мектебі
М.С. Құдышев

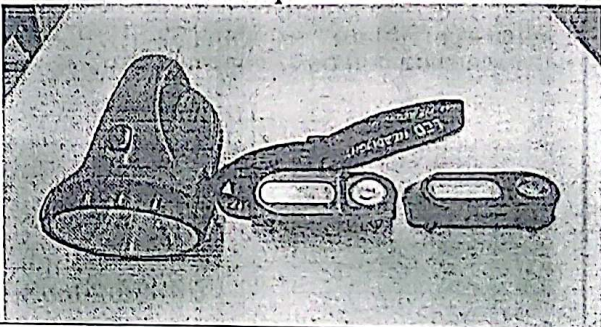
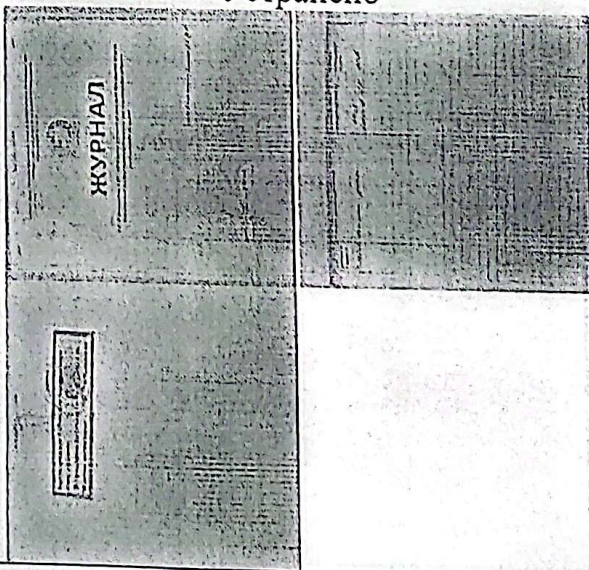
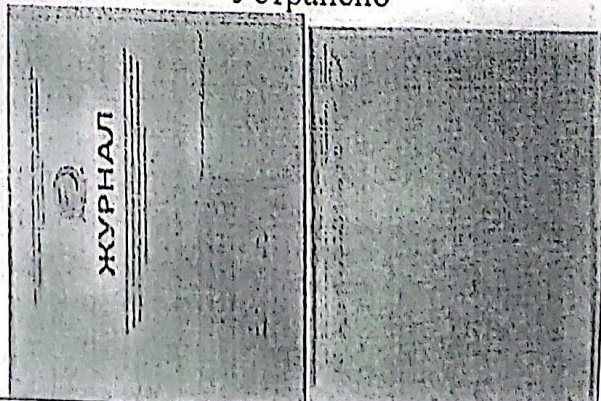
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ ЗЕРЕНДІ АУДАНЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КІРІС № <u>811</u>
20 <u>24</u> ж. « <u>18</u> » <u>06</u>

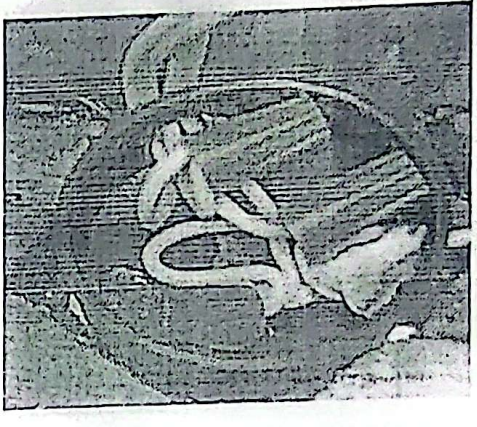
Жолдыбай ауылы,
Мектеп көшесі, 13
Тел: 8-716-32-51-5-23

село Жолдыбай
Улица Мектеп, 13
Тел: 8-716-32-51-5-23

Отчет об устарении нарушений

В ответ на предписание об устранении выявленных нарушений № 38 от 13.03.2024 года направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений от 20.06.2024 года

№	Перечень выявленных нарушений	Отметка об исполнении
1	Приобрести для дежурного персонала электрические фонари на случай отключения электроэнергии. Основание: п.13 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022г. №55 .Срок устранения: 20.06.2024 г.	Устранено 
2	Завести журнал тренировок(составляется произвольной форме) осуществляющий не реже 1 раза в полугодие практических тренировок. Основание: п.14 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022г. №55 Срок устранения: 20.06.2024 г.	Устранено 
3	Произвести осмотр молниезащитных устройств не реже одного раза в год в предгрозовую сезон.Завести журнал эксплуатации молниезащитных устройств с осуществлением отметки осмотра молниезащитных устройств.Основание: п.44,45 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21.02.2022 года №55. Срок устранения: 20.06.2024 г.	Устранено 

	
4 В коридоре здания школы соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений произвести при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п.80 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022г.№55. - Срок устранения: 20.06.2024 г.	Устранено 

Директор школы _____

Завхоз школы _____



Бекишов А.Б.

Иманбаев К.К.